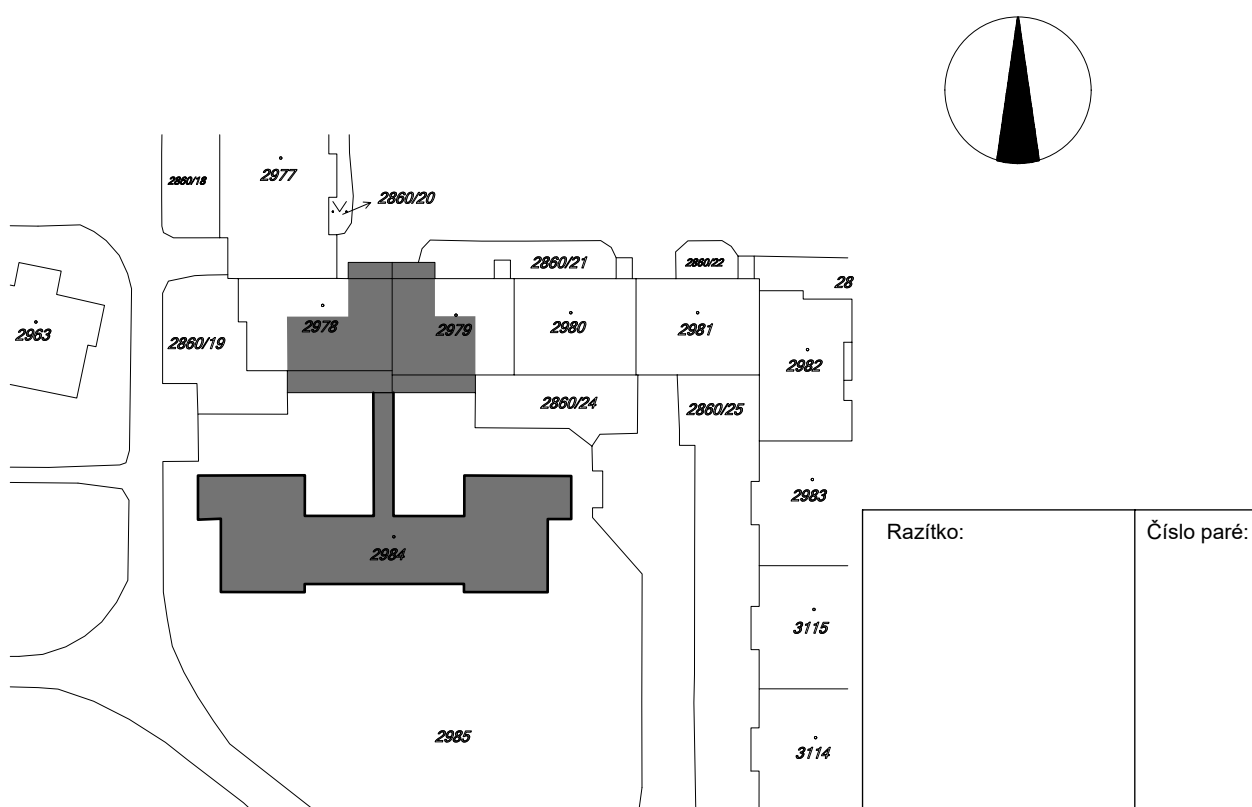




Název : VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVODOVÉM PLÁŠTI
MŠ Ovčí Hájek 2177/8, Praha 5 - Stodůlky
č.k. 2984, k.ú. Stodůlky

INPROSAN s.r.o.
- Inženýrské a projektové služby
- Provádění a sanace staveb

Investor: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13 - Stodůlky	Odpovědný projektant:	Ing. Evžen Krouský	nám. Před Bateriemi 1059/7, 162 00 Praha 6 IČ: 26189941 tel. +420 257 223 114, info@inprosan.cz	
	Projektant:	Michal Soukup		
	Vypracoval:	Michal Soukup		
			Datum:	06/2022
			Zakázkové číslo:	1-163-18
			Stupeň projektu:	DPS

Část PD: D. Stavební řešení

Obsah:
Výpis truhlářských výrobků

Měřítko:

-

Revize:

02

Příloha:

D.2

POZNÁMKA K VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. JEDNÁ SE O VÝMĚNU PŮVODNÍCH DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH ZA NOVÉ. PŮVODNÍ VÝPLNĚ BUDOU DEMONTOVÁNY V PLNÉM ROZSAHU VČETNĚ VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PARAPETU, POKUD BYL OSAZEN. PŘI VÝMĚNĚ BUDE POSTUPOVÁNO OPATRNĚ S OHLEDEM NA VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM V MÍSTECH OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ.



ROZMĚRY UVEDENÉ VE VÝPISU JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU V INTERIÉRU. POHLED NA VÝPLNĚ OTVORŮ JE Z VNĚJŠÍ STRANY! ČLENĚNÍ A ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ JE PODLE PŮVODNÍCH VÝPLNÍ.

JEDNOTLIVÉ POLOŽKY OBSAHUJÍ KOMPLETNÍ VÝROBEK S VEŠKERÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM A KOTEVNÍM MATERIÁLEM, KRYCÍMI LIŠTAMI, KOVÁNÍM, KLIKOU APOD., VŠE VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ, POKUD NENÍ UPŘESNĚNO VE SPECIFIKACI.
ZÁMKY NA VŠECH VSUPNÍCH DVEŘÍCH VYJMA BYTOVÝCH JEDNOTEK BUDOU MÍT UNIVERZÁLNÍ KLÍČ, RESP. DLE ZADAVATELE.

VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY, JEJICH PROVEDENÍ, ČLENĚNÍ A VYBAVENÍ JE NUTNÉ NECHAT ODSOUHLASIT ZADAVATELEM.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 2

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO1	2100 / 1600 MM 	<u>PLASTOVÉ OKNO</u> OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>DOPLŇKY:</u> VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE V BÍLÉ BARVĚ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	28 KS
VO1*	2100 / 1600 MM 	<u>PLASTOVÉ OKNO</u> OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	2 KS
!! POZNÁMKA VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚRIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR ! POHLED NA VÝPNÉ OTVORŮ Z <u>VNĚJŠÍ STRANY</u> ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 3

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO2	4200 / 1600 + 900 / 2200 MM	<u>SESTAVA PLASTOVÝCH OKEN S BALKONOVÝMI DVEŘMI.</u> OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. BALKONOVÉ DVEŘE S NÍZKÝM PRAHEM. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>BEZPEČNOSTNÍ SKLO - 33.2 Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY. (POUZE DVEŘE)</u> <u>DOPLNĚKY:</u> VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE V BÍLÉ BARVĚ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, ÚCHOPKA Z VENKOVNÍ STRANY (TZV.BALKÓNOVÁ POJISTKA). <u>POZNÁMKA:</u> SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PROTI PRŮNIKU DEŠTĚ V PŘÍPADĚ NÍZKÉHO PRAHU <u>PROVEDENÍ VÝPLNĚ JE NUTNÉ ZKOORDINOVAT S PLÁNOVANOU ÚPRAVOU VSTUPU NA VENKOVNÍ TERASU VZHLEDEM KE SNÍŽENÍ PARAPETU DVEŘÍ A JEJICH UPRAVENÉ VÝŠCE.</u> <u>VYKÁZANÉ ROZMĚRY RESPEKTUJÍ STAV V DOBĚ ZHOTOVENÍ TÉTO PD. DOKUMENTACE ÚPRAVY VSTUPU JE U ZADAVATELE.</u>	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	1 KS
!! POZNÁMKA VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR ! POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z <u>VNĚJŠÍ STRANY</u> ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 4

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO2*	4200 / 1600 + 900 / 2400 MM	<u>SESTAVA PLASTOVÝCH OKEN S BALKONOVÝMI DVEŘMI. OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. BALKONOVÉ DVEŘE S NÍZKÝM PRAHEM.</u> VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>BEZPEČNOSTNÍ SKLO - 33.2 Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY. (POUZE DVEŘE)</u> <u>DOPLŇKY:</u> VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE V BÍLÉ BARVĚ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, ÚCHOPKA Z VENKOVNÍ STRANY (TZV. BALKONOVÁ POJISTKA). <u>POZNÁMKA:</u> SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PROTI PRŮNIKU DEŠTĚ V PŘÍPADĚ NÍZKÉHO PRAHU	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	1 KS
!! POZNÁMKA VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR ! POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z <u>VNĚJŠÍ STRANY</u> ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 5


OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO3	4200 / 1600 + 900 / 2200 MM	<u>SESTAVA PLASTOVÝCH OKEN S BALKONOVÝMI DVEŘMI.</u> OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. BALKONOVÉ DVEŘE S NÍZKÝM PRAHEM. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>BEZPEČNOSTNÍ SKLO - 33.2 Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY.</u> (POUZE DVEŘE) <u>DOPLŇKY:</u> VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE V BÍLÉ BARVĚ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, ÚCHOPKA Z VENKOVNÍ STRANY (TZV.BALKÓNOVÁ POJISTKA). <u>POZNÁMKA:</u> SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PROTI PRŮNIKU DEŠTĚ V PŘÍPADĚ NÍZKÉHO PRAHU <u>PROVEDENÍ VÝPLNĚ JE NUTNÉ ZKOORDINOVAT S PLÁNOVANOU ÚPRAVOU VSTUPU NA VENKOVNÍ TERASU VZHLEDEM KE SNÍŽENÍ PARAPETU DVEŘÍ A JEJICH UPRAVENÉ VÝŠCE.</u> <u>VYKÁZANÉ ROZMĚRY RESPEKTUJÍ STAV V DOBĚ ZHOTOVENÍ TÉTO PD. DOKUMENTACE ÚPRAVY VSTUPU JE U ZADAVATELE.</u>	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	1 KS
!! POZNÁMKA VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚRIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR ! POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z <u>VNĚJŠÍ STRANY !</u> U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 6



OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO3*	4200 / 1600 + 900 / 2400 MM	<u>SESTAVA PLASTOVÝCH OKEN S BALKONOVÝMI DVEŘMI.</u> OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. BALKONOVÉ DVEŘE S NÍZKÝM PRAHEM. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>BEZPEČNOSTNÍ SKLO - 33.2 Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY.</u> (POUZE DVEŘE) <u>DOPLŇKY:</u> VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE V BÍLÉ BARVĚ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, ÚCHOPKA Z VENKOVNÍ STRANY (TZV.BALKÓNOVÁ POJISTKA). <u>POZNÁMKA:</u> SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PROTI PRŮNIKU DEŠTĚ V PŘÍPADĚ NÍZKÉHO PRAHU	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	1 KS
!! POZNÁMKA VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR ! POHLED NA VÝPNÉ OTVORŮ Z <u>VNĚJŠÍ STRANY</u> ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO4	600 / 1600 MM  NEPRŮHLEDNÉ - VZOR KŮRA	<u>PLASTOVÉ OKNO</u> OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, NEPRŮHLEDNÉ - VZOR KŮRA, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	4 KS
!! POZNÁMKA VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR ! POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z <u>VNĚJŠÍ STRANY</u> ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.				



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 8

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO5	900 / 2000 MM  	<u>PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ. OTEVÍRAVÉ DO EXTERIERU.</u> VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. HLINÍKOVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM. UZAVŘENÁ KOVOVÁ VÝZTUHA SPOJENÁ V ROZÍCH. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU <u>DOPLŇKY:</u> KLIKA/KOULE, VÍCEBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, KARTÁČKY PROTI PRACHU. <u>POZNÁMKA:</u> RÁM JE OSAZEN Z VENKOVNÍ STRANY VNITŘNÍHO OTVORU Z DŮVODU MAX. PRŮCHOZÍCH ROZMĚRŮ.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	2 KS
VO6	900 / 2000 MM  	<u>PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ. OTEVÍRAVÉ DO EXTERIERU.</u> VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. HLINÍKOVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM. UZAVŘENÁ KOVOVÁ VÝZTUHA SPOJENÁ V ROZÍCH. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU <u>DOPLŇKY:</u> KLIKA/KOULE, VÍCEBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, KARTÁČKY PROTI PRACHU. <u>POZNÁMKA:</u> RÁM JE OSAZEN Z VENKOVNÍ STRANY VNITŘNÍHO OTVORU Z DŮVODU MAX. PRŮCHOZÍCH ROZMĚRŮ.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	2 KS
!! POZNÁMKA VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚRIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR ! POHLED NA VÝPNÉ OTVORŮ Z <u>VNĚJŠÍ STRANY</u> ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.				



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 9

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
V07	1200 / 1500 MM 	<u>PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU.</u> NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLNÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>DOPLŇKY:</u> VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE V BÍLÉ BARVĚ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	8 KS
V07*	1200 / 1500 MM   NEPRŮHLEDNÉ - VZOR KŮRA	<u>PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU.</u> NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLNÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, NEPRŮHLEDNÉ - VZOR KŮRA, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>POZNÁMKA:</u> MOŽNOST POUŽITÍ NEPRŮHLEDNÉHO SKLA - KŮRA (SJEDNOCENÍ S OKNY SCHODIŠTĚ) UPŘESNÍ ZADAVATEL.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	2 KS
!! POZNÁMKA VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR ! POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z <u>VNĚJŠÍ STRANY</u> ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.				


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 10

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO8	1200 / 1500 MM 	PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEПЛЕНІ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>DOPLŇKY:</u> VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE V BÍLÉ BARVĚ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	4 KS
VO9	1200 / 900 MM   NEPRŮHLEDNÉ - VZOR KŮRA	PLASTOVÉ OKNO SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEПЛЕНІ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, NEPRŮHLEDNÉ - VZOR KŮRA, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>BEZPEČNOSTNÍ SKLO - 33.2 Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY.</u> <u>POZNÁMKA:</u> POUŽITÍ NEPRŮHLEDNÉHO SKLA UPŘESNÍ ZADAVATEL.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	2 KS
!! POZNÁMKA VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR ! POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z <u>VNĚJŠÍ STRANY</u> ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 11

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
V09*	1200 / 900 MM  NEPRŮHLEDNÉ - VZOR KŮRA	<u>PLASTOVÉ OKNO</u> SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, NEPRŮHLEDNÉ - VZOR KŮRA, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>BEZPEČNOSTNÍ SKLO - 33.2 Z VNITŘNÍ STRANY.</u> <u>POZNÁMKA:</u> POUŽITÍ NEPRŮHLEDNÉHO SKLA UPŘESNÍ ZADAVATEL.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	2 KS



!! POZNÁMKA

VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR !

POHLED NA VÝPNÉ OTVORŮ Z VNĚJŠÍ STRANY ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.

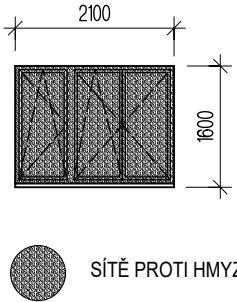

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 12

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO10	2400 / 1600 MM 	<u>PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEПЛЕНÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>DOPLŇKY:</u> VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE V BÍLÉ BARVĚ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	4 KS
VO11	1800 / 1600 MM 	<u>PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEПЛЕНÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>DOPLŇKY:</u> VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE V BÍLÉ BARVĚ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	4 KS
!! POZNÁMKA VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR ! POHLED NA VÝPNÉ OTVORŮ Z <u>VNĚJŠÍ STRANY</u> ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 13

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO12	2100 / 1600 MM  SÍŤ PROTI HMYZU	<u>PLASTOVÉ OKNO</u> OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>DOPLŇKY:</u> VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE V BÍLÉ BARVĚ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM. VENKOVNÍ SÍŤ PROTI HMYZU.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	4 KS
VO13	900 / 1600 MM 	<u>PLASTOVÉ OKNO</u> OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	1 KS


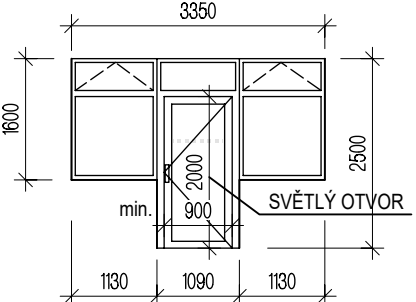
!! POZNÁMKA

VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR !

POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z VNĚJŠÍ STRANY ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 14

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO14	900 / 1600 MM 	<u>PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLNÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR.</u> <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	1 KS
VO15	1130 / 1600 + 1090 / 2500 + 1130 / 1600 MM 	<u>PLASTOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S VCHODOVÝMI DVEŘMI. S HORNÍM FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM. BOČNÍ FIXNÍ ČÁSTÍ A SKLOPNÝMI ELEMENTY. DVEŘE OTVÍRAVÉ DO EXTERIÉRU. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. HLINÍKOVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM. UZAVŘENÁ KOVOVÁ VÝZTUHA SPOJENÁ V ROZÍCH. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLNÍ.</u> <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>BEZPEČNOSTNÍ SKLO - 33.2 Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY (DVEŘE), BOČNÍ FIXY Z VNĚJŠÍ STRANY.</u> <u>DOPLŇKY:</u> KLIKA/KOULE, VÍCEBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, EL. ZÁMEK, KARTÁČKY PROTI SNĚHU A PRACHU, SYSTÉMOVÁ OKAPNICE PROTI PRŮNIKU DEŠTĚ, SAMOZAVÍRAČ A STAVĚČ KŘÍDEL. PÁKOVÝ MECHANISMUS SKLÁPĚNÍ VE VÝŠCE cca 1,5 m, DÉLKA cca 1,5 m <u>POZNÁMKA:</u> PROVEDENÍ ZÁMKU A OSAZENÍ KLIKA NEBO KOULE BUDE UPŘESNĚNO ZADAVATELEM S OHLEDEM NA OSAZENÍ EL. ZÁMKU S FUNKCÍ EL. VRÁTNÉHO A MOŽNOSTI NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM. OSAZENÍ STAVĚČE KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNO ZADAVATELEM..	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	1 KS
!! POZNÁMKA VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR ! POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z <u>VNĚJŠÍ STRANY</u> ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.				



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 15

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO16	1130 / 1600 + 1090 / 2500 + 1130 / 1600 MM	PLASTOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S VCHODOVÝMI DVEŘMI, S HORNÍM FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM, BOČNÍ FIXNÍ ČÁSTÍ A SKLOPNÝMI ELEMENTY. DVEŘE OTVÍRAVÉ DO EXTERIÉRU. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. HLINÍKOVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM. UZAVŘENÁ KOVOVÁ VÝZTUHA SPOJENÁ V ROZÍCH. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> TECHNICKÁ SPECIFIKACE: PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>BEZPEČNOSTNÍ SKLO - 33.2 Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY (DVEŘE), BOČNÍ FIXY Z VNĚJŠÍ STRANY.</u> <u>DOPLŇKY:</u> KLIKA/KOULE, VÍCEBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, EL. ZÁMEK, KARTÁČKY PROTI SNĚHU A PRACHU, SYSTÉMOVÁ OKAPNICE PROTI PRŮNIKU DEŠTĚ, SAMOZAVÍRAČ A STAVĚČ KŘÍDEL. PÁKOVÝ MECHANISMUS SKLÁPĚNÍ VE VÝŠCE cca 1,5 m, DÉLKA cca 1,5 m <u>POZNÁMKA:</u> PROVEDENÍ ZÁMKU A OSAZENÍ KLIKA NEBO KOULE BUDE UPŘESNĚNO ZADAVATELEM S OHLEDEM NA OSAZENÍ EL. ZÁMKU S FUNKCÍ EL. VRÁTNÉHO A MOŽNOSTI NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM. OSAZENÍ STAVĚČE KŘÍDEL BUDE UPŘESNĚNO ZADAVATELEM..	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	1 KS
!! POZNÁMKA VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR ! POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z <u>VNĚJŠÍ STRANY</u> ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 16

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO17	1200 / 1500 MM 	<u>PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU.</u> NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	5 KS
VO18	1200 / 1500 MM 	<u>PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU.</u> NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	5 KS


!! POZNÁMKA

VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITRNÍ ROZMĚR !

POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z VNĚJŠÍ STRANY ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 17

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO19	1200 / 2480 MM 	PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S HORNÍM FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM. DVEŘE OTVÍRAVÉ DO EXTERIÉRU. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. HLINÍKOVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM. UZAVŘENÁ KOVOVÁ VÝZTUHA SPOJENÁ V ROZÍCH. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> TECHNICKÁ SPECIFIKACE: PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>BEZPEČNOSTNÍ SKLO - 33.2 Z VNĚJŠÍ STRANY (DVEŘE).</u> <u>DOPLŇKY:</u> KLIKA/KOULE, VÍCEBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, KARTÁČKY PROTI SNĚHU A PRACHU, SYSTÉMOVÁ OKAPNICE PROTI PRŮNIKU DEŠTĚ	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	1 KS


!! POZNÁMKA

VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITRNÍ ROZMĚR !

POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z VNĚJŠÍ STRANY ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 18

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO20	1200 / 2480 MM 	<u>PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S HORNÍM FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM.</u> DVEŘE OTVÍRAVÉ DO EXTERIÉRU. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. HLINÍKOVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM. UZAVŘENÁ KOVOVÁ VÝZTUHA SPOJENÁ V ROZÍCH. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEПЛЕНІ. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>BEZPEČNOSTNÍ SKLO - 33.2 Z VNĚJŠÍ STRANY (DVEŘE).</u> <u>DOPLŇKY:</u> KLIKA/KOULE, VÍCEBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, KARTÁČKY PROTI SNĚHU A PRACHU, SYSTÉMOVÁ OKAPNICE PROTI PRŮNIKU DEŠTĚ	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	1 KS

!! POZNÁMKA



VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU.

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITRNÍ ROZMĚR !

POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z VNĚJŠÍ STRANY ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 19

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO21	1800 / 1600 MM  SÍTĚ PROTI HMYZU	<u>PLASTOVÉ OKNO</u> OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>DOPLŇKY:</u> VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE V BÍLÉ BARVĚ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM. VENKOVNÍ SÍTĚ PROTI HMYZU.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	1 KS
VO22	2400 / 1600 MM  SÍTĚ PROTI HMYZU	<u>PLASTOVÉ OKNO</u> OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>DOPLŇKY:</u> VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE V BÍLÉ BARVĚ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM. VENKOVNÍ SÍTĚ PROTI HMYZU.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	1 KS

!! POZNÁMKA

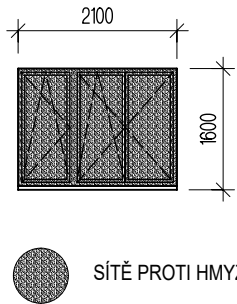
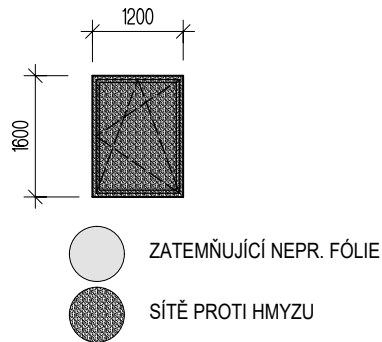
VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU.

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR !

POHLED NA VÝPNÉ OTVORŮ Z VNĚJŠÍ STRANY ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 20

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO23	2100 / 1600 MM  SÍTĚ PROTI HMYZU	<u>PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU.</u> NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEПЛЕНÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>DOPLŇKY:</u> VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE V BÍLÉ BARVĚ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM. VENKOVNÍ SÍTĚ PROTI HMYZU.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	1 KS
VO24	1200 / 1600 MM  ZATEMŇUJÍCÍ NEPR. FÓLIE SÍTĚ PROTI HMYZU	<u>PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU.</u> NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEПЛЕНÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ + TM.FÓLIE, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>DOPLŇKY:</u> VENKOVNÍ SÍTĚ PROTI HMYZU.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	1 KS
!! POZNÁMKA VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR ! POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z <u>VNĚJŠÍ STRANY</u> ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 21

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO25	1200 / 1600 MM  NEPRŮHLEDNÉ - VZOR KÚRA	<u>PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU.</u> NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, NEPRŮHLEDNÉ - VZOR KÚRA, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	1 KS
VO26	900 / 1600 + 880 / 2350 MM 	<u>SESTAVA PLASTOVÉHO OKNA S BALKONOVÝMI DVEŘMI S NÍZKÝM PRAHEM.</u> OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>DOPLŇKY:</u> VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE V BÍLÉ BARVĚ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, ÚCHOPKA Z VENKOVNÍ STRANY (TZV.BALKONOVÁ POJISTKA). <u>POZNÁMKA:</u> SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PROTI PRŮNIKU DEŠTĚ V PŘÍPADĚ NÍZKÉHO PRAHU	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	1 KS

!! POZNÁMKA



VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU.

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR !



POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z VNĚJŠÍ STRANY ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 22


OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO27	2400 / 1600 MM 	<u>PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU.</u> NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLNÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>DOPLŇKY:</u> VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE V BÍLÉ BARVĚ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	2 KS
VO28	1180 / 1600 + 880 / 2400 MM 	<u>SESTAVA PLASTOVÉHO OKNA S BALKONOVÝMI DVEŘMI S NÍZKÝM PRAHEM.</u> OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLNÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>DOPLŇKY:</u> VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE V BÍLÉ BARVĚ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, ÚCHOPKA Z VENKOVNÍ STRANY (TZV.BALKÓNOVÁ POJISTKA). <u>POZNÁMKA:</u> SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PROTI PRŮNIKU DEŠTĚ V PŘÍPADĚ NÍZKÉHO PRAHU	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	1 KS
!! POZNÁMKA VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR ! POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z <u>VNĚJŠÍ STRANY</u> ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO29	1200 / 1600 MM   NEPRŮHLEDNÉ - VZOR KÚRA SÍTĚ PROTI HMYZU	<u>PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU.</u> NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEПЛЕНÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): Uw=0,9 W/m2K VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, NEPRŮHLEDNÉ - VZOR KÚRA, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>DOPLŇKY:</u> VENKOVNÍ SÍTĚ PROTI HMYZU.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (PŮVODNÍ PROVEDENÍ BYLO BÍLÉ)	1 KS
VO30	1200 / 1600 MM   ZATEMŇUJÍCÍ NEPR. FÓLIE SÍTĚ PROTI HMYZU	<u>PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU.</u> NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEПЛЕНÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): Uw=0,9 W/m2K VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ + TM.FÓLIE, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>DOPLŇKY:</u> VENKOVNÍ SÍTĚ PROTI HMYZU.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (PŮVODNÍ PROVEDENÍ BYLO BÍLÉ)	1 KS
!! POZNÁMKA VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR ! POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z <u>VNĚJŠÍ STRANY</u> ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 24

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO31	1050 / 2050 MM  SVĚTLÝ OTVOR	<u>PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ. PLNÉ.</u> VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. HLINÍKOVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM. UZAVŘENÁ KOVOVÁ VÝZTUHA SPOJENÁ V ROZÍCH. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU <u>DOPLŇKY:</u> KLIKA/KOULE, VÍCEBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, EL. ZÁMEK, KARTÁČKY PROTI SNĚHU A PRACHU, SYSTÉMOVÁ OKAPNICE PROTI PRŮNIKU DEŠTĚ, SAMOZAVÍRAČ A STAVĚČ KŘÍDEL. <u>POZNÁMKA:</u> PROVEDENÍ ZÁMKU A OSAZENÍ KLIKA NEBO KOULE BUDE UPŘESNĚNO ZADAVATELEM S OHLEDEM NA OSAZENÍ EL. ZÁMKU S FUNKCÍ EL. VRÁTNÉHO A MOŽNOSTI NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	1 KS

!! POZNÁMKA



VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚRIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU.

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR !

POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z VNĚJŠÍ STRANY ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 25

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO32	1200 / 1600 MM 	<u>PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU.</u> NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>DOPLŇKY:</u> VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE V BÍLÉ BARVĚ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (PŮVODNÍ PROVEDENÍ BYLO BÍLÉ)	2 KS
VO33	1200 / 900 MM  NEPRŮHLEDNÉ - VZOR KŮRA	<u>PLASTOVÉ OKNO SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU.</u> NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, NEPRŮHLEDNÉ - VZOR KŮRA, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>DOPLŇKY:</u> PÁKOVÝ MECHANISMUS SKLÁPĚNÍ VE VÝŠCE cca 1,5 m, DÉLKA cca 1,5 m <u>POZNÁMKA:</u> POUŽITÍ NEPRŮHLEDNÉHO SKLA UPŘESNÍ ZADAVATEL.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	2 KS



!! POZNÁMKA

VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU.
 UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR !

POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z VNĚJŠÍ STRANY ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 26

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO34	1200 / 900 MM  NEPRŮHLEDNÉ - VZOR KŮRA	<u>PLASTOVÉ OKNO</u> SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEПЛЕНІ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, NEPRŮHLEDNÉ - VZOR KŮRA, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>DOPLŇKY:</u> PÁKOVÝ MECHANISMUS SKLÁPĚNÍ VE VÝŠCE cca 1,5 m, DÉLKA cca 2,9 m <u>POZNÁMKA:</u> POUŽITÍ NEPRŮHLEDNÉHO SKLA UPŘESNÍ ZADAVATEL.	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	2 KS
VO35	1200 / 1600 + 900 / 2400 MM 	<u>SESTAVA PLASTOVÉHO OKNA S BALKONOVÝMI DVEŘMI S NÍZKÝM PRAHEM.</u> OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEПЛЕНІ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>DOPLŇKY:</u> VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE V BÍLÉ BARVĚ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, ÚCHOPKA Z VENKOVNÍ STRANY (TZV.BALKÓNOVÁ POJISTKA). <u>POZNÁMKA:</u> SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PROTI PRŮNIKU DEŠTĚ V PŘÍPADĚ NÍZKÉHO PRAHU	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	1 KS
!! POZNÁMKA VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR ! POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z <u>VNĚJŠÍ STRANY</u> ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 27

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
VO36	1200 / 1600 + 900 / 2400 MM 	<u>SESTAVA PLASTOVÉHO OKNA S BALKONOVÝMI DVEŘMI S NÍZKÝM PRAHEM.</u> OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVÉ-SKLOPNÉ S MIKROVENTILACÍ. VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH, LEMOVACÍCH, KRYCÍCH PRVKŮ A KOVÁNÍ. POHLED JE Z VNĚJŠÍ STRANY A ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU. NUTNO RESPEKTOVAT TL. STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ. OSAZENÍ BUDE PROVEDENO NA SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL Z JÁDREM Z PIR. <u>PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077 "OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ"</u> <u>TECHNICKÁ SPECIFIKACE:</u> PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÍCEKOMOROVÉ PROVEDENÍ RÁMU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, KOMPOZITNÍ DIST. RÁMEČEK <u>DOPLŇKY:</u> VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE V BÍLÉ BARVĚ S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM, ÚCHOPKA Z VENKOVNÍ STRANY (TZV. BALKÓNOVÁ POJISTKA). <u>POZNÁMKA:</u> SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PROTI PRŮNIKU DEŠTĚ V PŘÍPADĚ NÍZKÉHO PRAHU	INTERIÉR - BÍLÉ PROVEDENÍ EXTERIÉR - VZOR DŘEVA (DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ)	1 KS
ST1	ŠÍŘKA 140 MM	PARAPET VNITŘNÍ, DTD, HPL LAMINÁT. VČETNĚ PLASTOVÝCH ČÍLEK.	BÍLÉ PROVEDENÍ	140 BM
ST2	ŠÍŘKA 190 MM	PARAPET VNITŘNÍ, DTD, HPL LAMINÁT. VČETNĚ PLASTOVÝCH ČÍLEK.	BÍLÉ PROVEDENÍ	33,6 BM
ST3	ŠÍŘKA 70 MM	PARAPET VNITŘNÍ, DTD, HPL LAMINÁT. VČETNĚ PLASTOVÝCH ČÍLEK.	BÍLÉ PROVEDENÍ	2,4 BM
!! POZNÁMKA VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍ ROZMĚR ! POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z <u>VNĚJŠÍ STRANY</u> ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ
		<u>DODÁVKA A MONTÁŽ ČIDEL ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU VČETNĚ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KABELÁŽ.</u> JEDNÁ SE O OSAZENÍ NA MÍSTECH PŮVODNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ. ČIDLA JSOU OSAZENA VE VŠECH TŘÍDÁCH V PŘÍZEMÍ, ŘEDITELNĚ A KANCELÁŘI.	BÍLÉ PROVEDENÍ	1 KPL
!! POZNÁMKA VEŠKERÉ VYKÁZANÉ PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. UVEDENÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI/EW ZNAMENÁ SPLNĚNÍ OBOU PODMÍNEK PO STANOVENOU DOBU. UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU (OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE), U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ VNITRNÍ ROZMĚR ! POHLED NA VÝPNĚ OTVORŮ Z <u>VNĚJŠÍ STRANY</u> ! U INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ DLE POPISU.				